

# 遠野市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画見直し

平成30年12月

【概要版】

一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の規定に基づき市町村が定めるものです。

本計画は、策定から5年が経過しました。その間の社会情勢の変化や生活排水処理実績を踏まえ本計画の見直しを行いました。

今回の見直しは下記の2箇所となります。

## ・基本方針の見直し

下記囲みの基本方針に、黒太字部分を追記しました。

- 基本方針1：公共下水道・農業集落排水地域においては、集合処理方式区域においては接続率の向上を図るための啓発活動に努める。
- 基本方針2：個別処理区域においては、し尿汲取方式から浄化槽への転換を促進し、未処理の生活雑排水の処理を促進する。
- 基本方針3：し尿・浄化槽汚泥の適正処理を継続するため、し尿処理施設の基幹改良若しくは施設の更新又は**近隣市町村との広域化を検討し、計画・実施する。**

## ・生活排水処理率の見直し

計画処理区域内における生活排水処理率は、平成29年実績では目標を上回ったものの、直近の人口推計に基づく試算では従前の増加が見込めません。  
(資料参照)

よって計画最終年度に向けた生活排水処理率を、下記の表のとおり見直します。

表5.1 処理目標


生活排水処理率	平成26年度	当初 平成29年度	当初 平成37年度
		実績 平成29年度	見直し 平成37年度
	55.3%	61.7%	76.0%
		<b>62.6%</b>	<b>73.6%</b>

※生活排水処理率：水洗化・生活排水人口÷計画処理区域内人口×100

# 遠野市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画見直し

資料


図5.1 し尿・浄化槽汚泥収集量の見込み（当初計画値）

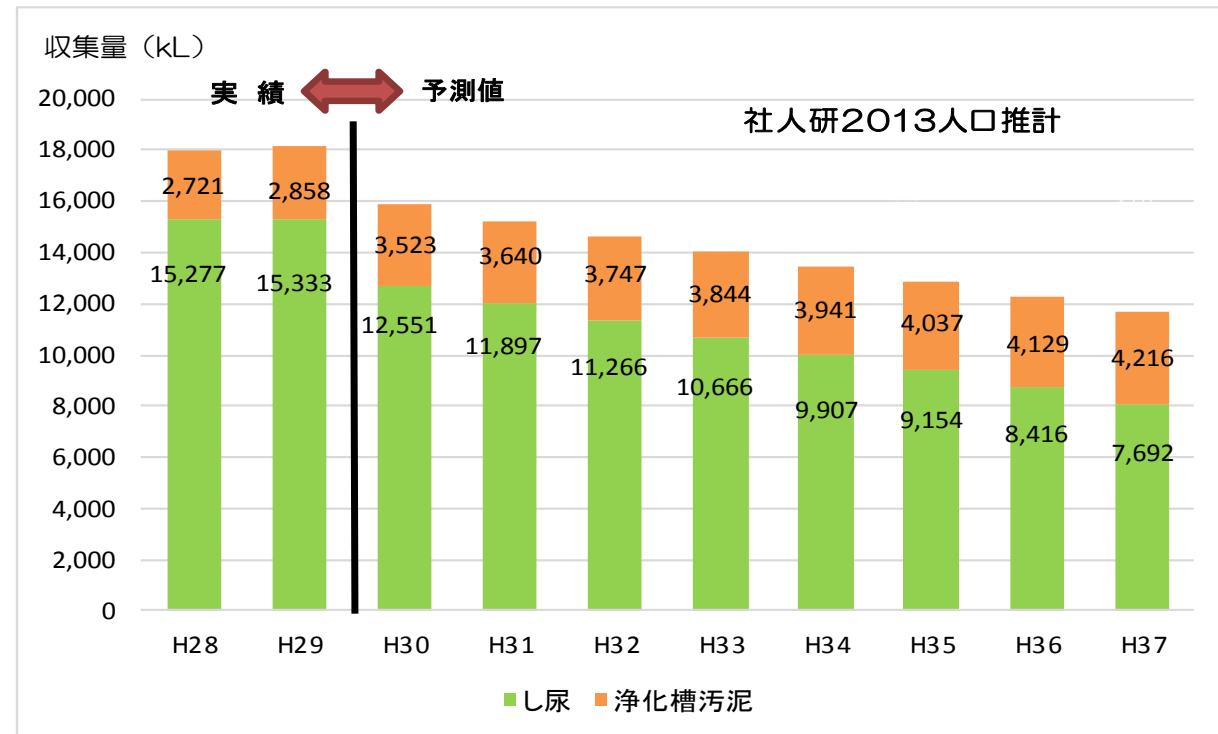

当初計画値

項目	単位	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	計画年度 H37
行政人口	(人)	27,090	26,660	26,230	25,800	25,383	24,970	24,550	24,130	23,710	23,291
増加見込み数	(人)	△ 429	△ 430	△ 430	△ 430	△ 417	△ 413	△ 420	△ 420	△ 420	△ 419
污水处理整備率(普及率)	%	69.8	71.9	73.9	75.9	77.8	79.6	81.5	83.4	85.4	87.4
下水道水洗化率	%	78.1	78.0	78.0	78.0	78.0	77.9	77.8	77.8	77.8	77.8
生活排水処理率	%	59.8	61.7	63.6	65.4	67.1	68.8	70.5	72.3	74.1	76.0
し尿等収集量											
年間	(kL/年)	17,142	16,611	16,074	15,536	15,014	14,510	13,848	13,191	12,545	11,909
増加見込み数	(kL/年)	△ 346	△ 531	△ 537	△ 538	△ 523	△ 504	△ 662	△ 657	△ 646	△ 636
し尿	(kL/年)	13,877	13,214	12,551	11,897	11,266	10,666	9,907	9,154	8,416	7,692
増加見込み数	(kL/年)	△ 479	△ 664	△ 662	△ 655	△ 630	△ 600	△ 759	△ 753	△ 738	△ 724
浄化槽汚泥	(kL/年)	3,264	3,398	3,523	3,640	3,747	3,844	3,941	4,037	4,129	4,216
増加見込み数	(kL/年)	134	133	126	117	108	96	97	96	91	88

図5.2 し尿・浄化槽汚泥収集量の見込み（見直し計画値）

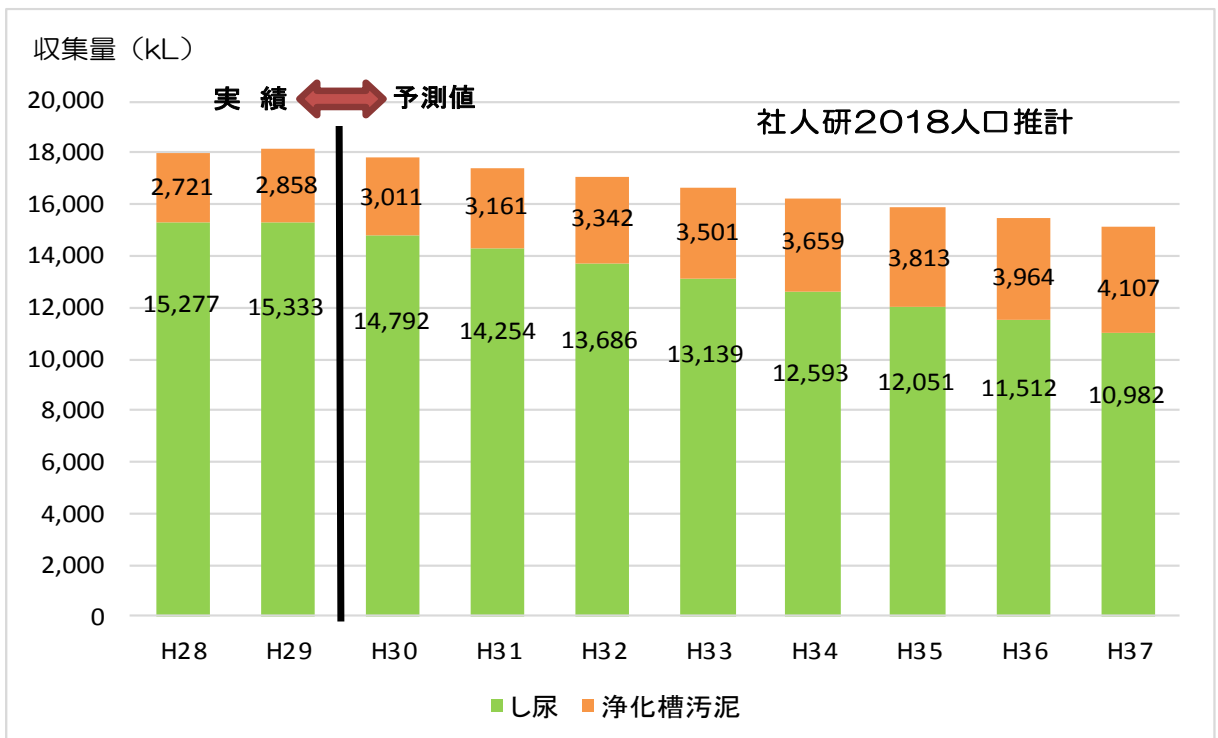

見直し計画値

項目	単位	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	計画年度 H37
行政人口	(人)	28,098	27,504	27,060	26,620	26,328	25,960	25,600	25,240	24,880	24,506
増加見込み数	(人)	△ 431	△ 594	△ 444	△ 440	△ 292	△ 368	△ 360	△ 360	△ 360	△ 374
污水处理整備率(普及率)	%	67.4	69.5	70.5	71.4	72.3	73.3	74.3	75.3	76.3	77.3
下水道水洗化率	%	84.0	84.9	85.8	86.6	87.5	88.4	89.3	90.2	91.1	92.0
生活排水処理率	%	60.2	62.6	63.9	65.3	66.6	68.0	69.3	70.7	72.1	73.6
し尿等収集量											
年間	(kL/年)	17,998	18,191	17,803	17,415	17,028	16,640	16,252	15,864	15,476	15,089
増加見込み数	(kL/年)	△ 575	193	△ 388	△ 388	△ 387	△ 388	△ 388	△ 388	△ 388	△ 387
し尿	(kL/年)	15,277	15,333	14,792	14,254	13,686	13,139	12,593	12,051	11,512	10,982
増加見込み数	(kL/年)	△ 404	56	△ 541	△ 538	△ 568	△ 547	△ 546	△ 542	△ 539	△ 530
浄化槽汚泥	(kL/年)	2,721	2,858	3,011	3,161	3,342	3,501	3,659	3,813	3,964	4,107
増加見込み数	(kL/年)	△ 171	137	153	150	181	159	158	154	151	143